




betoniarka samozaladowcza ważenie bębna



karta katalogowa

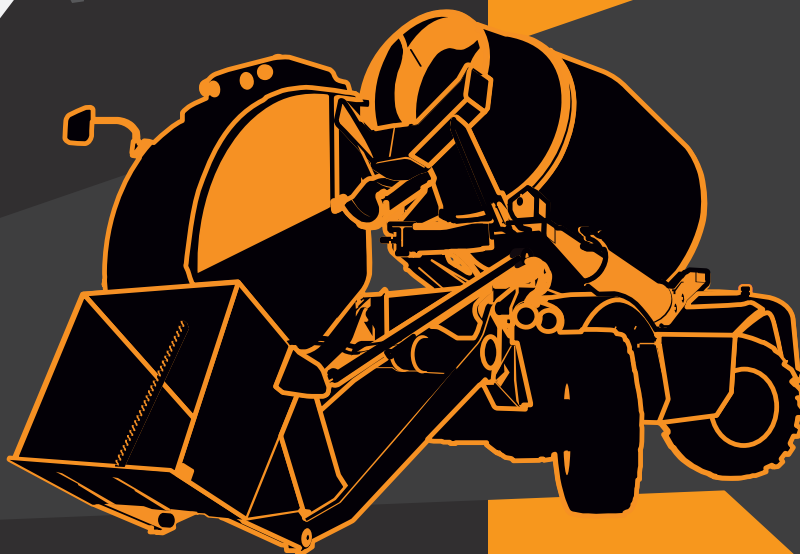

ZAMONTOWANE W MASZynie URZĄDZENIE DO ZARZĄDZANIA WĄŻENIEM I DANYMI

Urządzenie jest idealnie umieszczone w kabinie, aby zapewnić jak najlepszy widok na wyświetlacz i operatywność w wyborze receptury i jej szczególnej konfiguracji. Obrotowe mocowanie pozwala ukierunkować urządzenie według własnego uznania.





OGNIWO OBCIĄŻENIOWE ZAMONTOWANE Z TYŁU BĘBNA

Odpowiednio zamontowany czujnik tensometryczny podczas montażu maszyny umożliwia wykrycie ciężaru w tylnej części bębna, nawet podczas obrotu. Ogniwa obciążeniowe zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymać bardzo duże obciążenie niszczące, zapewniając niezawodność ich użytkowania. Ich stopień ochrony zapewnia pracę w najbardziej ekstremalnych temperaturach i warunkach środowiskowych. Parametry kabla czujnika i jego ochrona zostały dobrane do środowiska roboczego, w którym substancje pochodne oleju lub soli ich nie uszkodzą.

SWORZEŃ OBCIĄŻENIOWY ZAMONTOWANY Z PRZODU BĘBNA

Ten sworzень obciążeniowy, odpowiednio zamontowany podczas montowania wewnątrz kół pasowych, na których obraca się bęben, umożliwia wykrycie ciężaru w przedniej części, nawet jeśli bęben się obraca. Sworzень obciążeniowy zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymać bardzo duże obciążenie niszczące, zapewniając niezawodność użytkowania. Ich stopień ochrony zapewnia pracę w najbardziej ekstremalnych temperaturach i warunkach środowiskowych. Parametry kabla czujnika i jego ochrona zostały dobrane do środowiska roboczego, w którym substancje pochodne oleju lub soli ich nie uszkodzą.

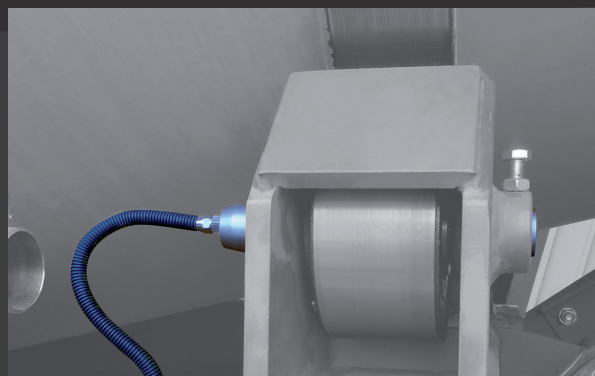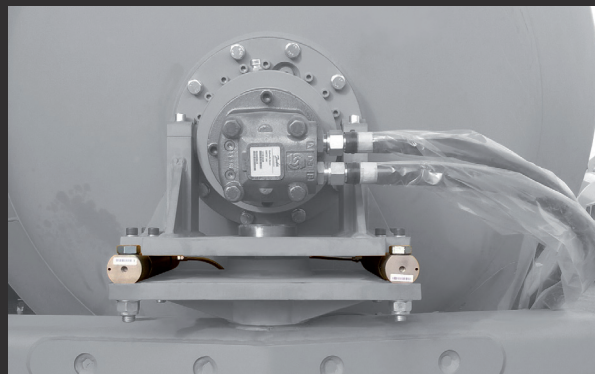

specyfikacje



zasilanie	9÷36Vdc
temperatura robocza	-40÷+80°C
odporność na uderzenia	40G
stopień ochrony terminala / czujników	IP54/IP67
wymiary	140x204x67
wyświetlacz	kolorowy HD
ładowność max (kg)	
błąd pomiarowy	1%
legalizowana do handlu	nie

zarządzanie danymi



monitorowanie produkcji (materiały)	300
zarządzanie recepturami / materiałami	150/15
zarządzanie pełnymi danymi receptury	tak
wielo-zadaniowe (załadunki jednoczesne)	nie
przyjmowanie zamówień na receptury	tak
połączenie z chmurą	USB-wireless
odczyt pliku z ważeniami (.csv)	tak